


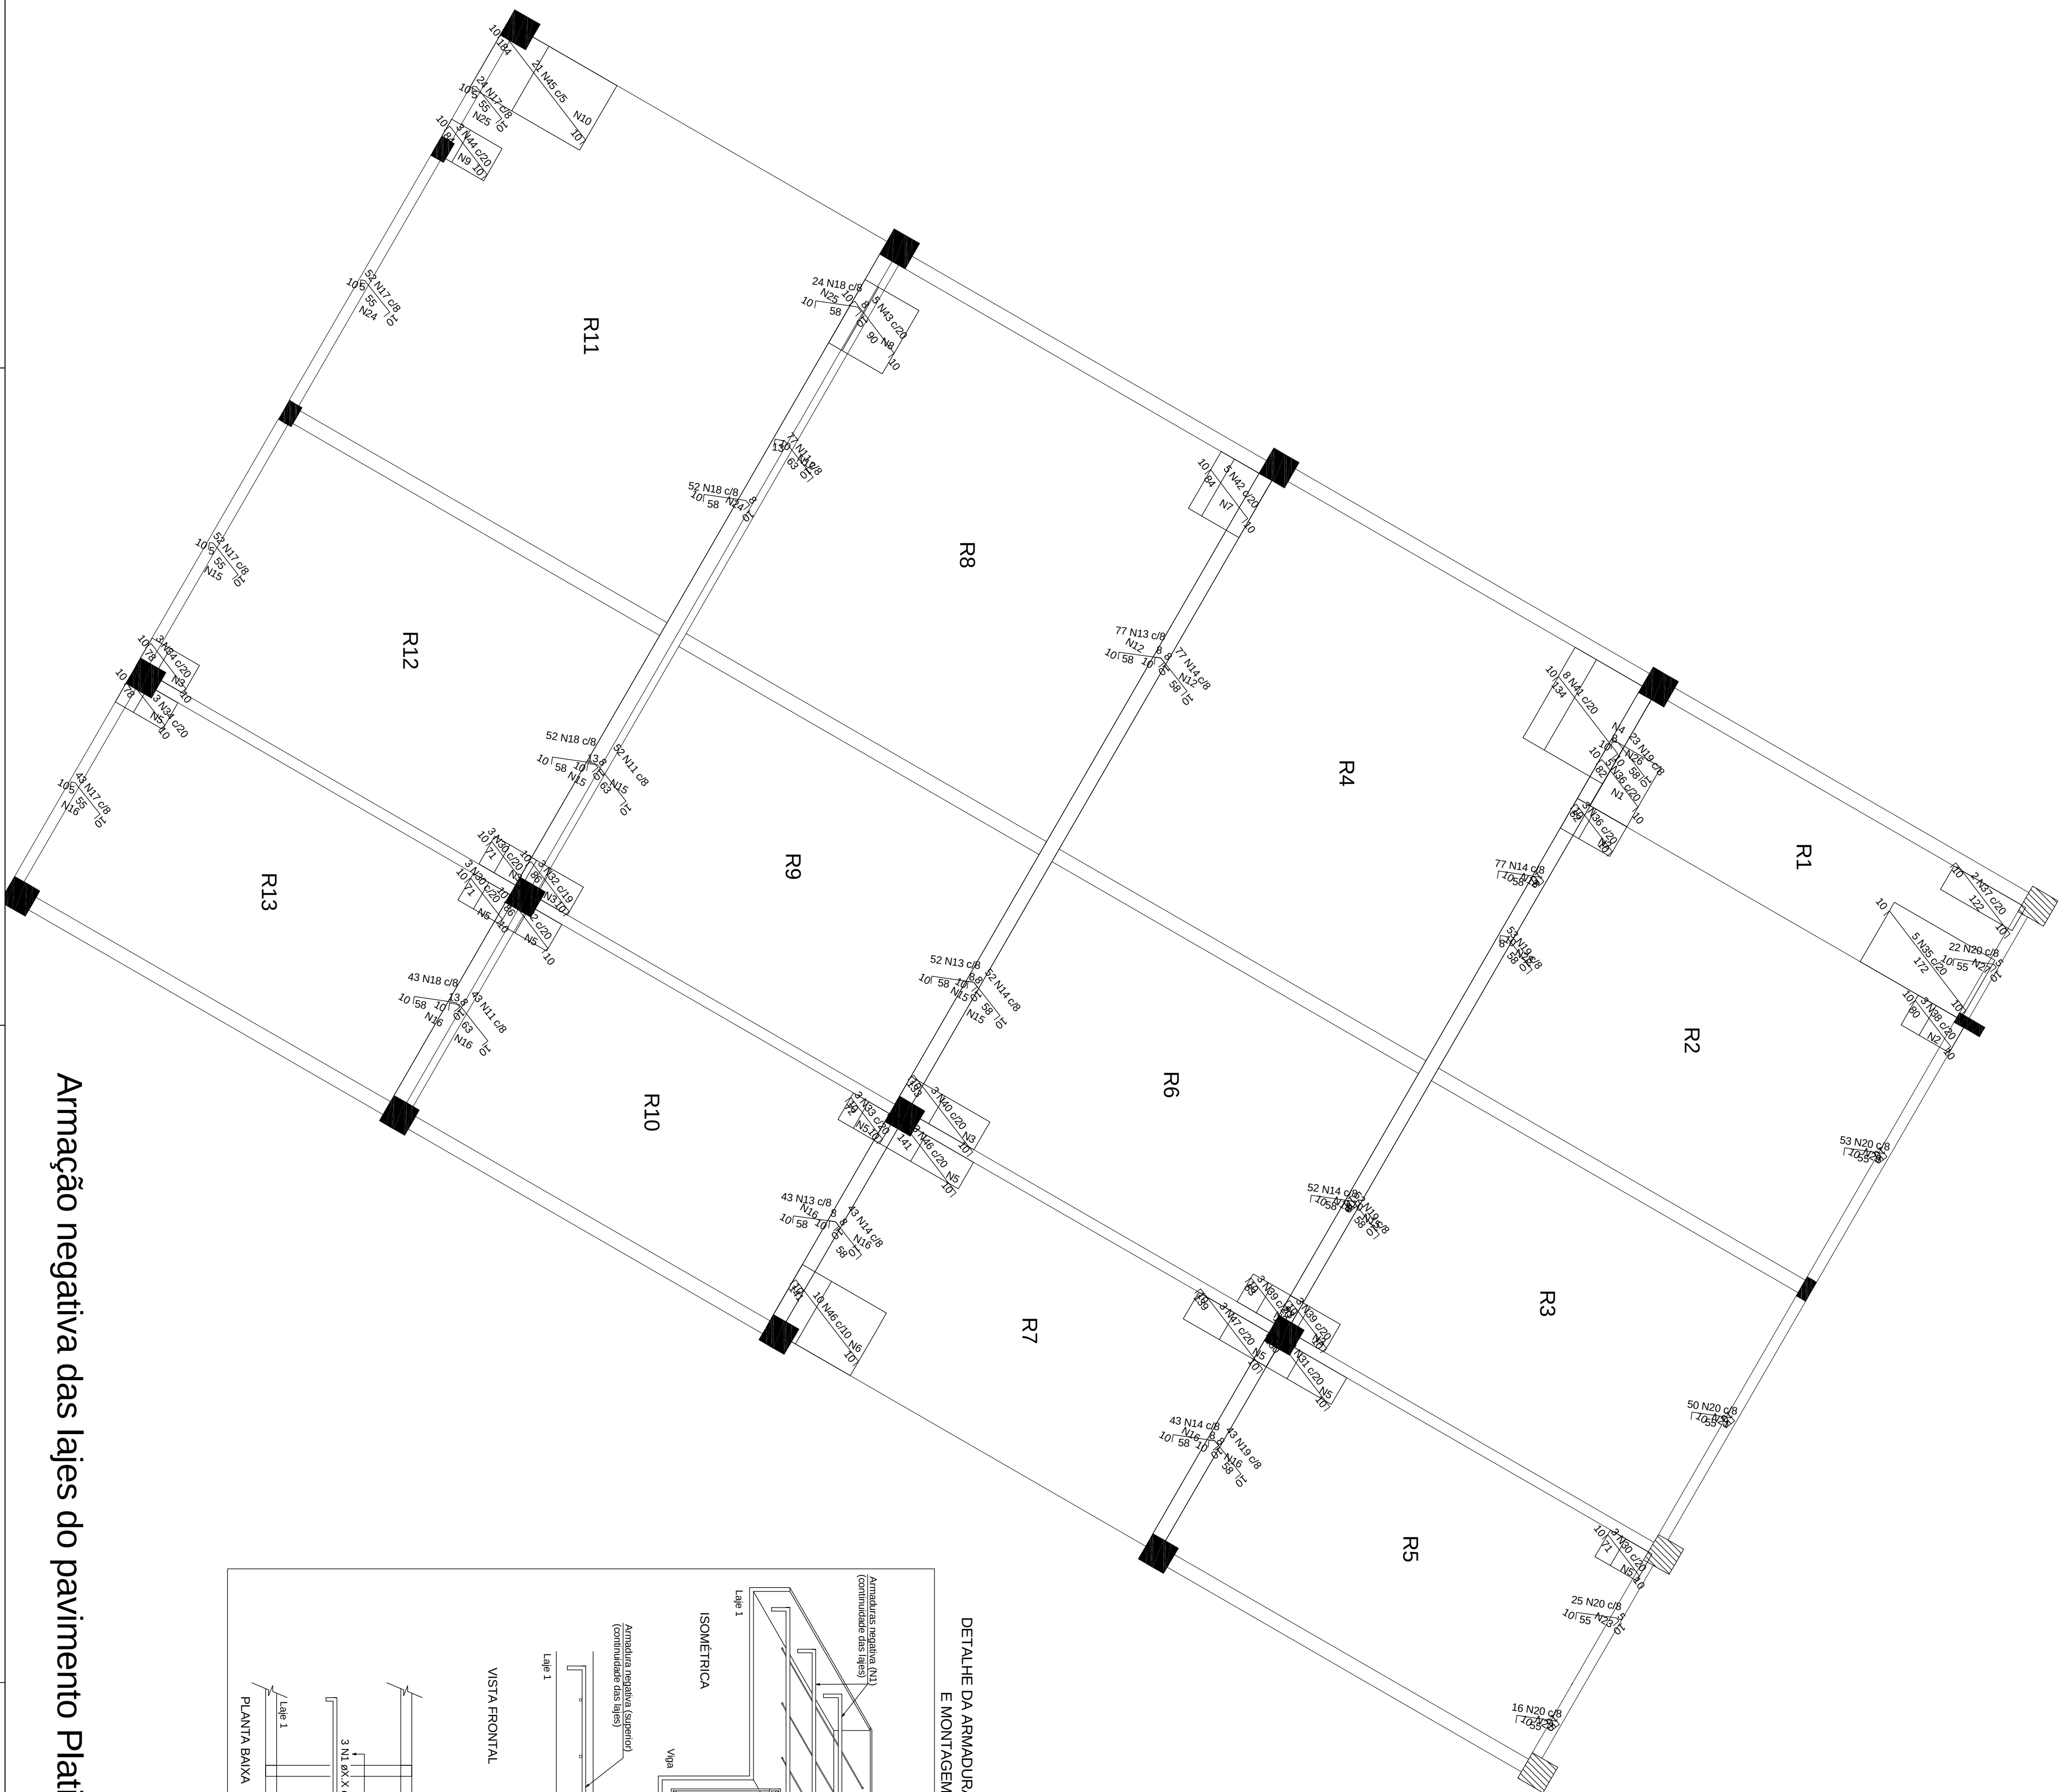


Item	Formas de distribuição
N06	5 N1,65 0,17 C-42
N07	5 N1,65 0,17 C-42
N08	5 N1,65 0,17 C-42
N09	8 M4,65 0,17 C-43
N10	4 N1,65 0,17 C-42
N11	4 N1,65 0,17 C-42
N12	4 N1,65 0,17 C-42
N13	4 N1,65 0,17 C-42
N14	4 N1,65 0,17 C-42
N15	4 N1,65 0,17 C-42
N16	4 N1,65 0,17 C-42
N17	27 N6,40 0,19 C-39
N18	15 N6,50 0,19 C-42
N19	15 N6,50 0,19 C-42
N20	5 N1,65 0,17 C-42
N21	5 N1,65 0,17 C-42
N22	5 N1,65 0,17 C-42
N23	5 N1,65 0,17 C-42
N24	5 N1,65 0,17 C-42
N25	5 N1,65 0,17 C-42
N26	4 N1,65 0,17 C-42
N27	4 N1,65 0,17 C-42
N28	4 N1,65 0,17 C-42
N29	4 N1,65 0,17 C-42
N30	4 N1,65 0,17 C-42
N31	4 N1,65 0,17 C-42
N32	4 N1,65 0,17 C-42
N33	4 N1,65 0,17 C-42
N34	4 N1,65 0,17 C-42
N35	4 N1,65 0,17 C-42
N36	4 N1,65 0,17 C-42
N37	4 N1,65 0,17 C-42
N38	4 N1,65 0,17 C-42
N39	4 N1,65 0,17 C-42
N40	4 N1,65 0,17 C-42
N41	4 N1,65 0,17 C-42
N42	4 N1,65 0,17 C-42
N43	4 N1,65 0,17 C-42
N44	4 N1,65 0,17 C-42
N45	4 N1,65 0,17 C-42
N46	4 N1,65 0,17 C-42
N47	4 N1,65 0,17 C-42
N48	4 N1,65 0,17 C-42
N49	4 N1,65 0,17 C-42
N50	4 N1,65 0,17 C-42
N51	4 N1,65 0,17 C-42
N52	4 N1,65 0,17 C-42
N53	4 N1,65 0,17 C-42
N54	4 N1,65 0,17 C-42
N55	4 N1,65 0,17 C-42
N56	4 N1,65 0,17 C-42
N57	4 N1,65 0,17 C-42
N58	4 N1,65 0,17 C-42
N59	4 N1,65 0,17 C-42
N60	4 N1,65 0,17 C-42
N61	4 N1,65 0,17 C-42
N62	4 N1,65 0,17 C-42
N63	4 N1,65 0,17 C-42
N64	4 N1,65 0,17 C-42
N65	4 N1,65 0,17 C-42
N66	4 N1,65 0,17 C-42
N67	4 N1,65 0,17 C-42
N68	4 N1,65 0,17 C-42
N69	4 N1,65 0,17 C-42
N70	4 N1,65 0,17 C-42
N71	4 N1,65 0,17 C-42
N72	4 N1,65 0,17 C-42
N73	4 N1,65 0,17 C-42
N74	4 N1,65 0,17 C-42
N75	4 N1,65 0,17 C-42
N76	4 N1,65 0,17 C-42
N77	4 N1,65 0,17 C-42
N78	4 N1,65 0,17 C-42
N79	4 N1,65 0,17 C-42
N80	4 N1,65 0,17 C-42
N81	4 N1,65 0,17 C-42
N82	4 N1,65 0,17 C-42
N83	4 N1,65 0,17 C-42
N84	4 N1,65 0,17 C-42
N85	4 N1,65 0,17 C-42
N86	4 N1,65 0,17 C-42
N87	4 N1,65 0,17 C-42
N88	4 N1,65 0,17 C-42
N89	4 N1,65 0,17 C-42
N90	4 N1,65 0,17 C-42
N91	4 N1,65 0,17 C-42
N92	4 N1,65 0,17 C-42
N93	4 N1,65 0,17 C-42
N94	4 N1,65 0,17 C-42
N95	4 N1,65 0,17 C-42
N96	4 N1,65 0,17 C-42
N97	4 N1,65 0,17 C-42
N98	4 N1,65 0,17 C-42
N99	4 N1,65 0,17 C-42
N100	4 N1,65 0,17 C-42

	ACO	N	DIM	Q	UMT	C-TOTAL
C450	1	5.0	5	94	470	
	2	5.0	5	32	44	
	3	5.0	8	143	1144	
	4	5.0	8	2678	42	
	5	5.0	59	99	2673	
	6	5.0	27	99	50	
	7	5.0	5	100	255	
	8	5.0	51	43	102	
	9	5.0	43	102	4986	
	10	5.0	172	93	15956	
	11	5.0	17	633	10421	
	12	5.0	12	17	12	
	13	5.0	14	5.0	344	
	14	5.0	344	48	26852	
	15	5.0	20	412	11948	
	16	5.0	166	77	12182	
C450	1	5.0	4	127	568	
	2	5.0	4	402	1608	
	3	5.0	4	139	36	
	4	5.0	8	145	1560	
	5	5.0	8	187	748	
	6	5.0	4	176	176	
	7	5.0	4	425	1700	
	8	5.0	4	1700	1700	
	9	5.0	9	88	188	
	10	5.0	3	147	441	
	11	5.0	3	63	103	
	12	5.0	3	89	267	
	13	5.0	6	198	50	
	14	5.0	8	98	78	
	15	5.0	2	138	276	
	16	5.0	3	96	288	
C450	1	5.0	6	99	594	
	2	5.0	6	99	594	
	3	5.0	8	99	594	
	4	10.0	8	149	1182	
	5	10.0	5	99	495	
	6	10.0	5	105	505	
	7	12.5	3	98	254	
	8	12.5	3	98	254	
	9	12.5	3	156	465	
	10	12.5	3	156	465	
	11	16.0	3	152	450	
	12	16.0	3	152	450	
	13	16.0	3	152	450	
	14	16.0	3	152	450	
	15	16.0	3	152	450	
	16	16.0	3	152	450	

	DIAM	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	6.3	26.9	7.2
	8.0	33.3	14
	10.0	22.2	15
	12.5	44.6	47.2
	16.0	24.6	42.7
CA60	5.0	1724.3	292.3
PESO TOTAL			
CA50	126.5		
CA60	292.3		

DETALHE DA ARMADURA DE CONTINUIDADE DA LAJE E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

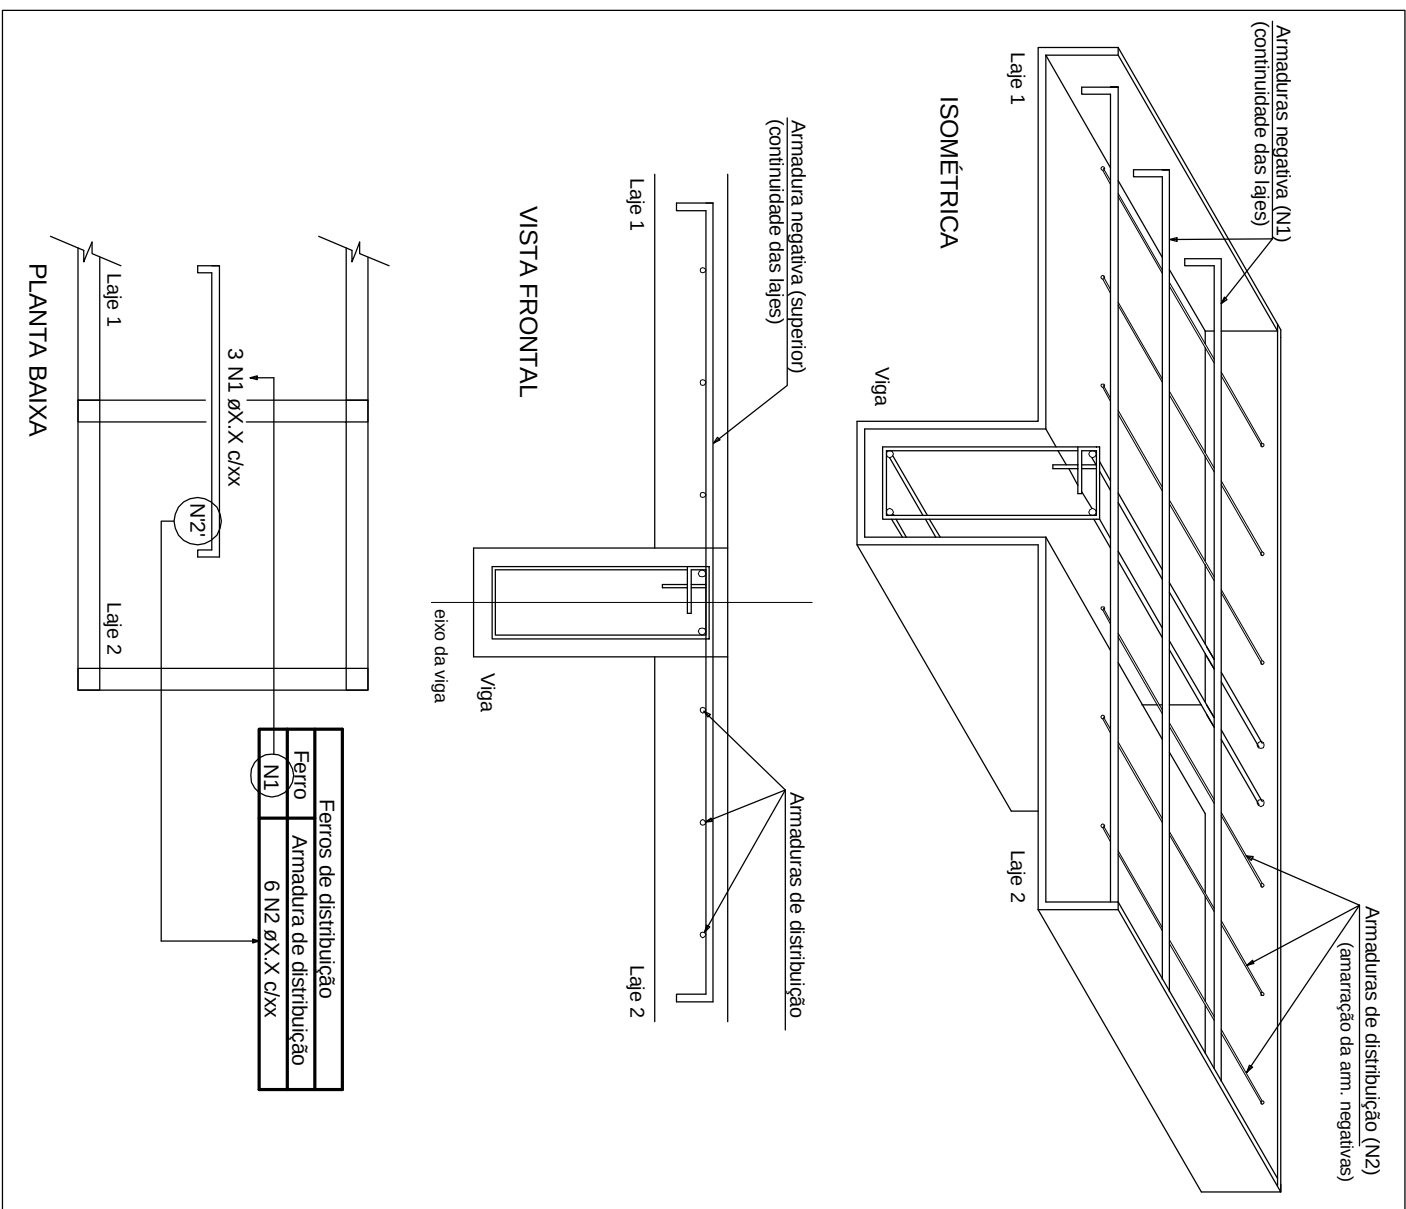

TIPO	RESPONSABILIDADE	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
PÁGE:		
OBSERVAÇÕES		
PROJETO ESTRUTURAL CONFERIR MEDIDAS NA OBRA		
COMP. MUSEU E ARQUIVO HISTÓRICO CAMPUS DIAMANTINA RODOVIA MG 367, KM 533, Nº 5000 - ALTO DA JACIABA - DIAMANTINAMG MUNICÍPIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CEP: 16.886.3.15/0001-157		
		
TÍTULO		
ARMAÇÃO NEGATIVA DAS RAMPAIS DO PAU, PLATIBANDA-EIXO Y		
AUTOR: PROJETO ESTRUTURAL; RFT;		
<u>MACEDO SIQUEIRA, PROJETOS & ENGENHARIA LTDA-ME</u> PR. DR. CARLOS ANTONIO MACEDO DE MACHADO - CREA 81-174/006 END. AV. JACIABA, 5000 - ALTO DA JACIABA - DIAMANTINA - MG CEP: 3771-0554 / 3797-3184 www.arnaldoesengenharia.com.br Fones: (31) 3771-0554 / 3997-3184		
DETALHAMENTO:		
VERSÃO	DATA	AUTOCAD
VERSÃO I	22.08.2011	
FOLHA		70/71