

RELATÓRIO DE SONDAGEM - S P T

REL.: 138/13

AMOSTRADOR.

Ø INT. 1.3/8

Ø EXT. 2

CONTRATANTE: AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.

N. FURO.

SP61

ESC.
S/E

PESO:

65 KG

PROPRIETÁRIO: -

COTA.


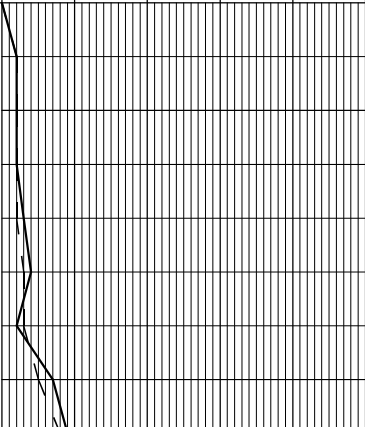
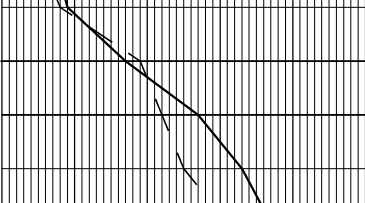
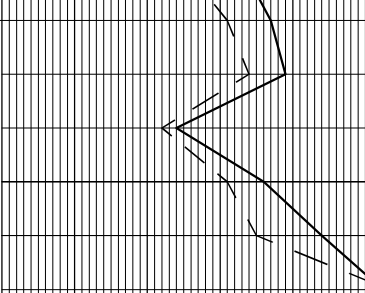
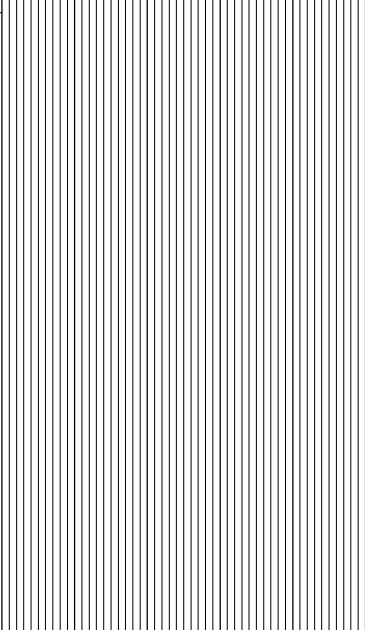
-

ALT. DE QUEDA:

75 CM

OBRA: CAMPUS UNAÍ - MG.

PROF. REVESTIMENTO: 5,00 m.

Nº.DE GOLPES		AMOSTRAS	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO	N. DE GOLPES / 30 CM					NA (M)							
INICIAL 1º e 2º	FINAL 2º e 3º				10	20	30	40	50								
02	02	1		ARGILA ARENOSA, DE CONSISTÊNCIA MOLE A RIJA, VERMELHA.													
02	02	2															
1/15	02	3															
02	03	4															
03	04	5															
03	02	6															
05	07	7															
08	09	8															
19	17	9	9,00	ARGILA SILTOSA, DE CONSISTÊNCIA RIJA A DURA, COR VERMELHA E AMARELA.													
22	27	10															
25	33	11															
31	37	12															
34	39	13		SILTE ARGILOSO COM PEDREGULHOS FINOS, DE CONSISTÊNCIA DURA A MUITO DURA, COR AMARELA.													
22	24	14															
31	36	15															
35	37/25	16															
35/11	-	17															
		18		LIMITE DA SONDAGEM 													
		19															
		20															
		21															
		22															
		23															
		24															
		25															
		26															
		27															
		28															
		29															
DATA INICIO:	24/04/2013				- - - N. DE GOLPES INICIAIS.												
DATA FINAL:	25/04/2013				— N. DE GOLPES FINAIS.												
				SFC Sondagens Fundações e Construções Ltda													