

RELATÓRIO DE SONDAGEM - S P T

REL.: 138/13

AMOSTRADOR.

Ø INT. 1.3/8

Ø EXT. 2

CONTRATANTE: AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.

N. FURO.

SP74

ESC.
S/E

PESO:

65 KG

PROPRIETÁRIO: -

COTA.

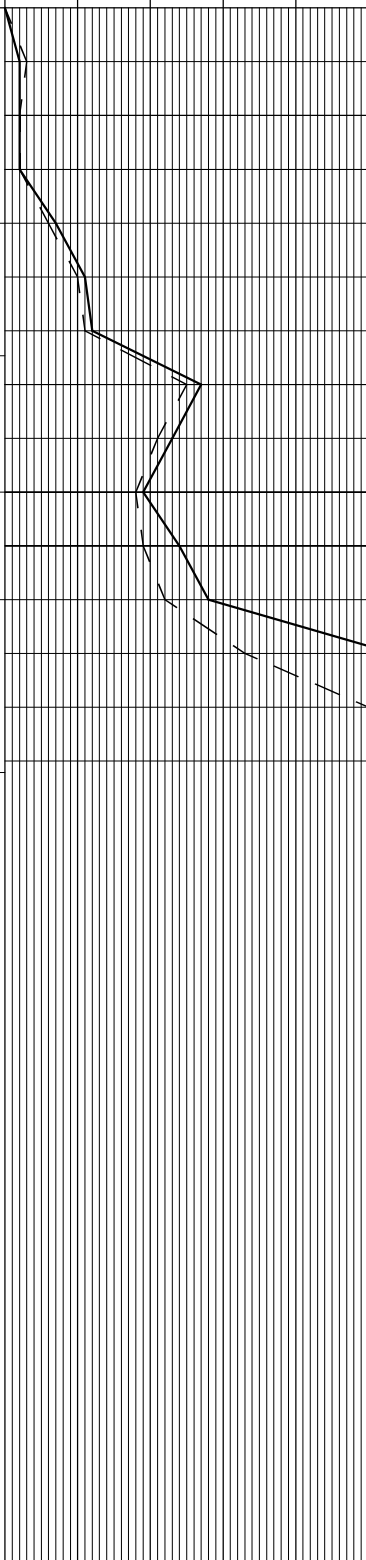

-

ALT. DE QUEDA:

75 CM

OBRA: CAMPUS UNAÍ - MG.

PROF. REVESTIMENTO: 6,00 m.

Nº.DE GOLPES		AMOSTRAS	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO	N. DE GOLPES / 30 CM					NA (M)																			
INICIAL 1º e 2º	FINAL 2º e 3º				10	20	30	40	50																				
03	02	1		ARGILA ARENOSA, DE CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA, VERMELHA.																									
02	02	2																											
02	02	3																											
06	07	4	4,00	ARGILA SILTOSA, DE CONSISTÊNCIA MÉDIA A DURA, COR VERMELHA.																									
10	11	5																											
11	12	6																											
25	27	7	6,50	ARGILA SILTOSA COM PEDREGULHOS, DE CONSISTÊNCIA DURA, COR VERMELHA.																									
21	23	8																											
18	19	9	9,00																										
19	24	10	SILTE ARGILOSO, DE CONSISTÊNCIA DURA, COR AMARELA.																										
22	28	11																			11,00								
33	27/12	12																											
50	28/15	13	SILTE ARGILOSO COM PEDREGULHOS FINOS, DE CONSISTÊNCIA DURA A MUITO DURA, COR AMARELA.																										
35/25	-	14																								14,10			
		15	LIMITE DA SONDAGEM 																										
		16																											
		17																											
		18																											
		19																											
		20																											
		21																											
		22																											
		23																											
		24																											
		25																											
		26																											
		27																											
		28																											
		29																											
DATA INICIO:		23/04/2013		SFC Sondagens Fundações e Construções Ltda		- - - N. DE GOLPES INICIAIS.																							
DATA FINAL:		24/04/2013				— N. DE GOLPES FINAIS.																							