
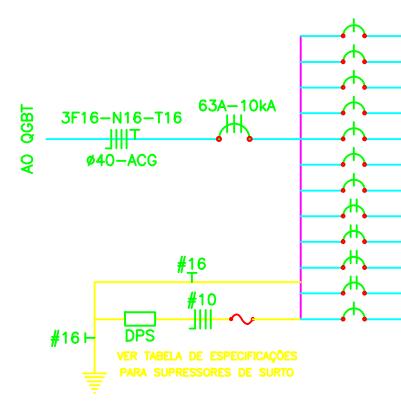
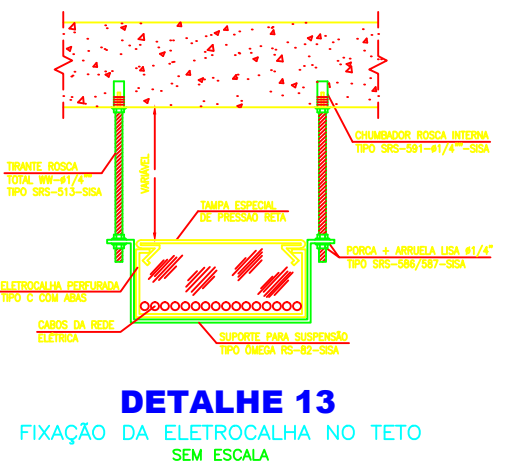
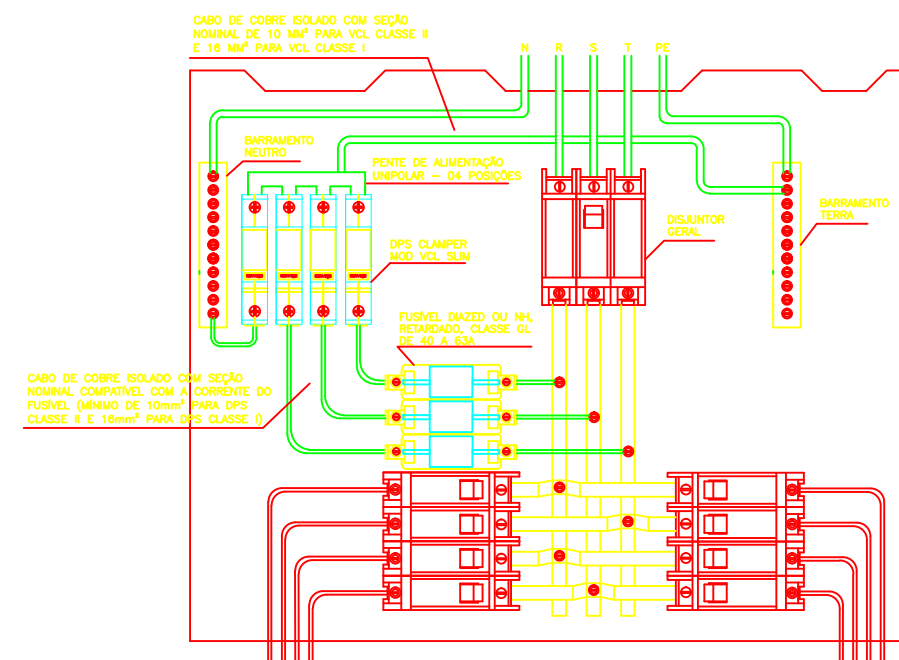


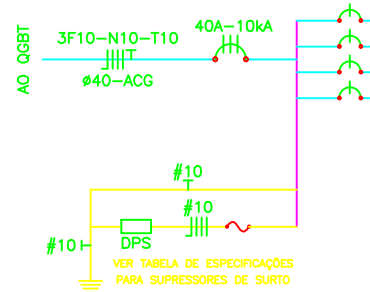

DETALHE 12

[illegible][illegible][illegible][illegible]

MODELO	QSP1 VOL. 275V 15/60KA 50m	QDCs VOL. 275V 15/60KA 50m
CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA	15kA	15kA
CORRENTE MÁXIMA DE DESCARGA	60kA	20kA
CORRENTE MÁXIMA DE IMPULSO	72,9kA	—
NÍVEL DE PROTEÇÃO	1,2kV	1,3kV
MÁXIMO TEMPO DE OPERAÇÃO CONTÍNUA	275v	275v
ESQUEMA DE CONEXÃO	2	2
CLASSE	1	2
CATEGORIA	4	3
PICAGEM DE PROTEÇÃO	4(63A g/g)	4(40A 500V/CA)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE
DO JEQUITINHONHA E MUCURI
ED. USO COMUM DAS ENGENHARIAS – CAMPUS JK
RODOVIA KM 367, KM 583, Nº 5000 – ALTO DA JACUBA – DAMANTINA/MG

AUTOR:  Engenharia Arquitetura Desenvolvimento RUA BERNES WEIER, Nº114-SANTO ANTONIO-BOA VISTA Tel/Fax (31)3544.7550/(35)297.4853 - magna@magna.eng.br	RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. FERNANDO CÉSAR RIBEIRO DE FARIA - CREA/MG 42.116/1 COORDENADOR: ARQ. MARCELO RODRIGUES RIBEIRO - CREA/MG 112.762/D PROJETO: MARCOS FELIPE COELHO DE QUEIROZ
---	--

PROJETO:	ELÉTRICO	ESCALA:	INDICADA
----------	-----------------	---------	----------

CONTEÚDO:	DATA:
QUADROS E DETALHES.	12/2012
	FOLHA:

			02/02
REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:	