
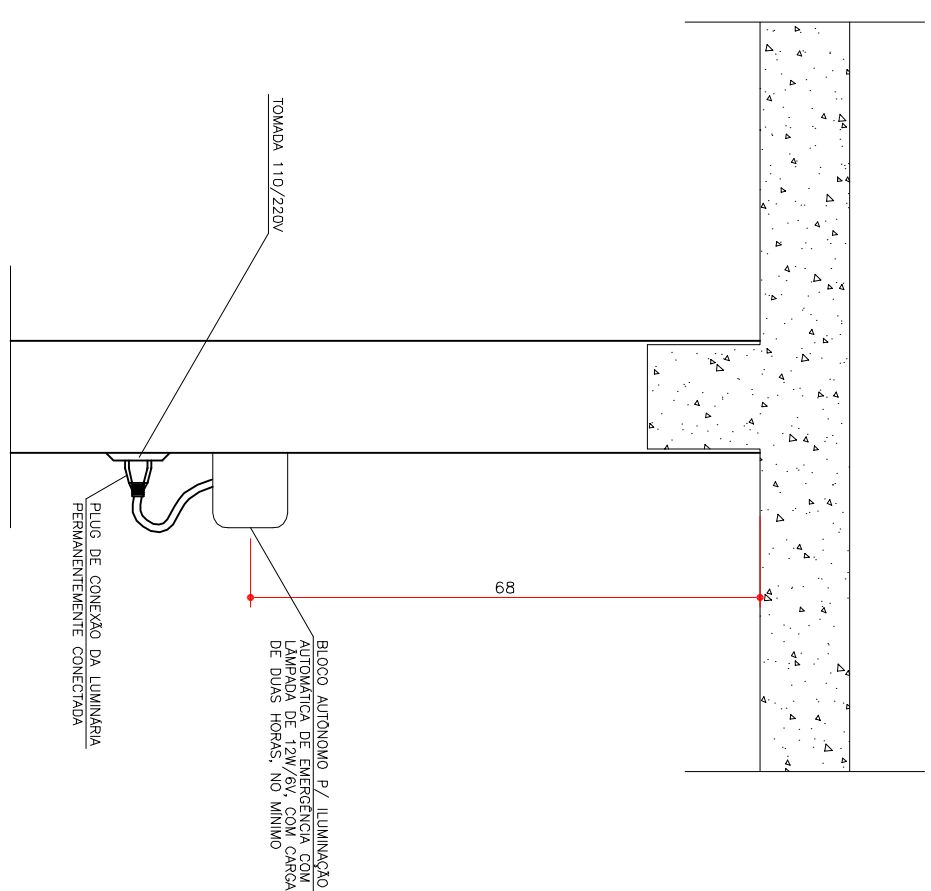
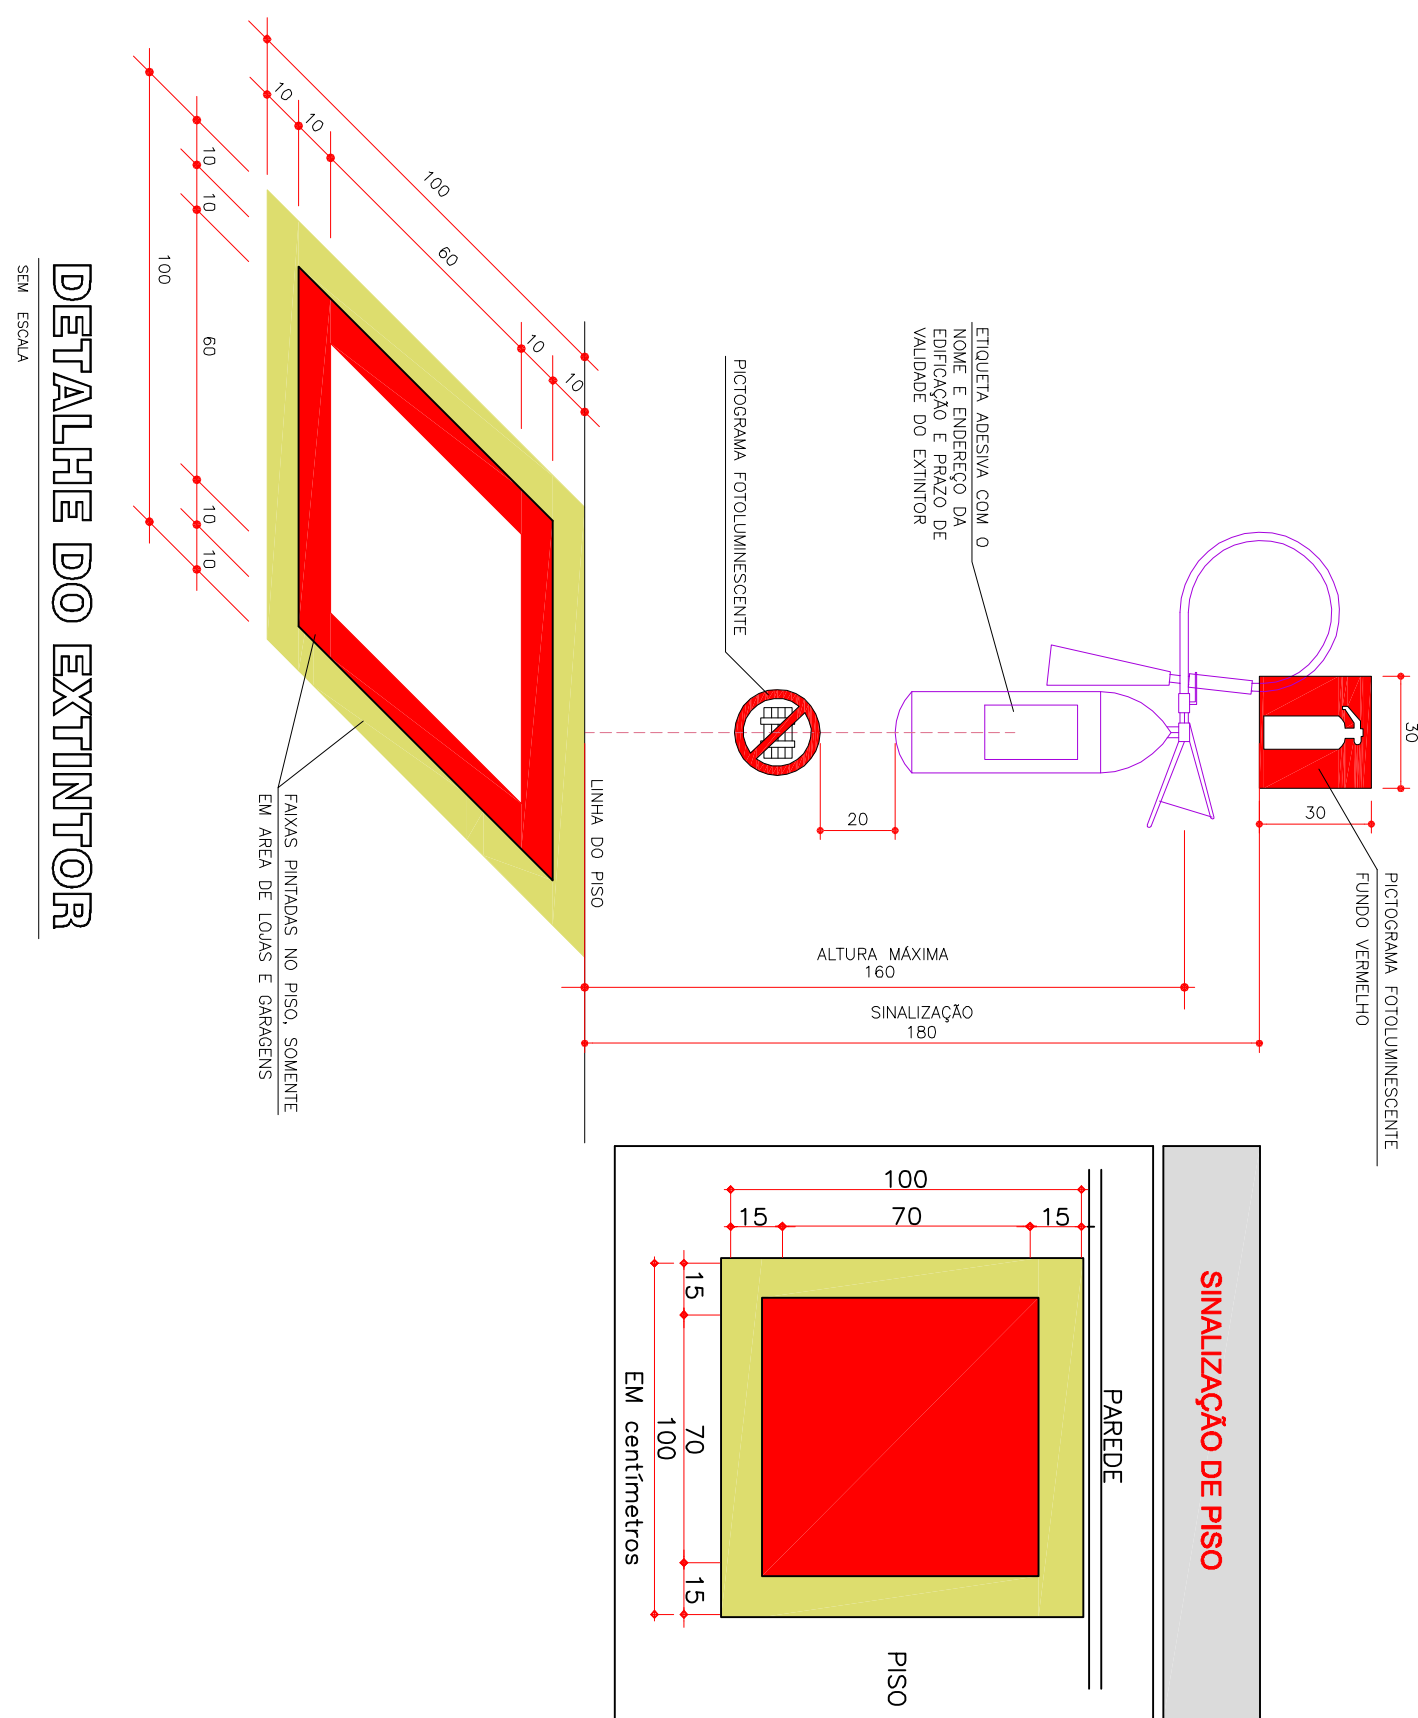
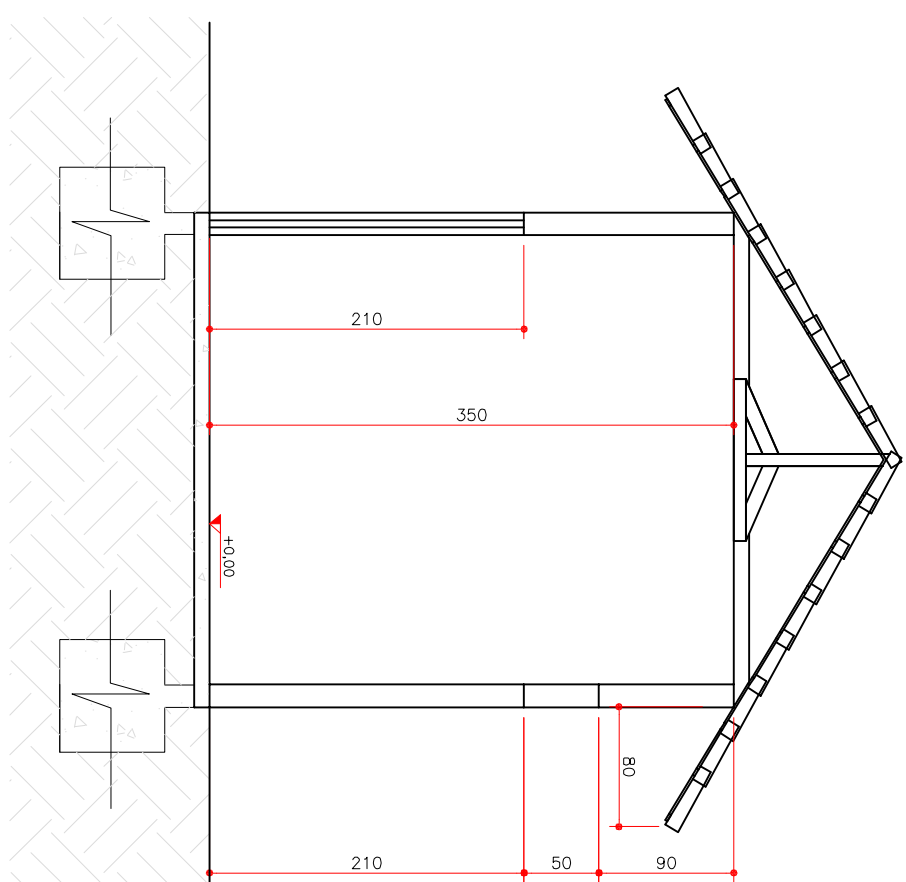
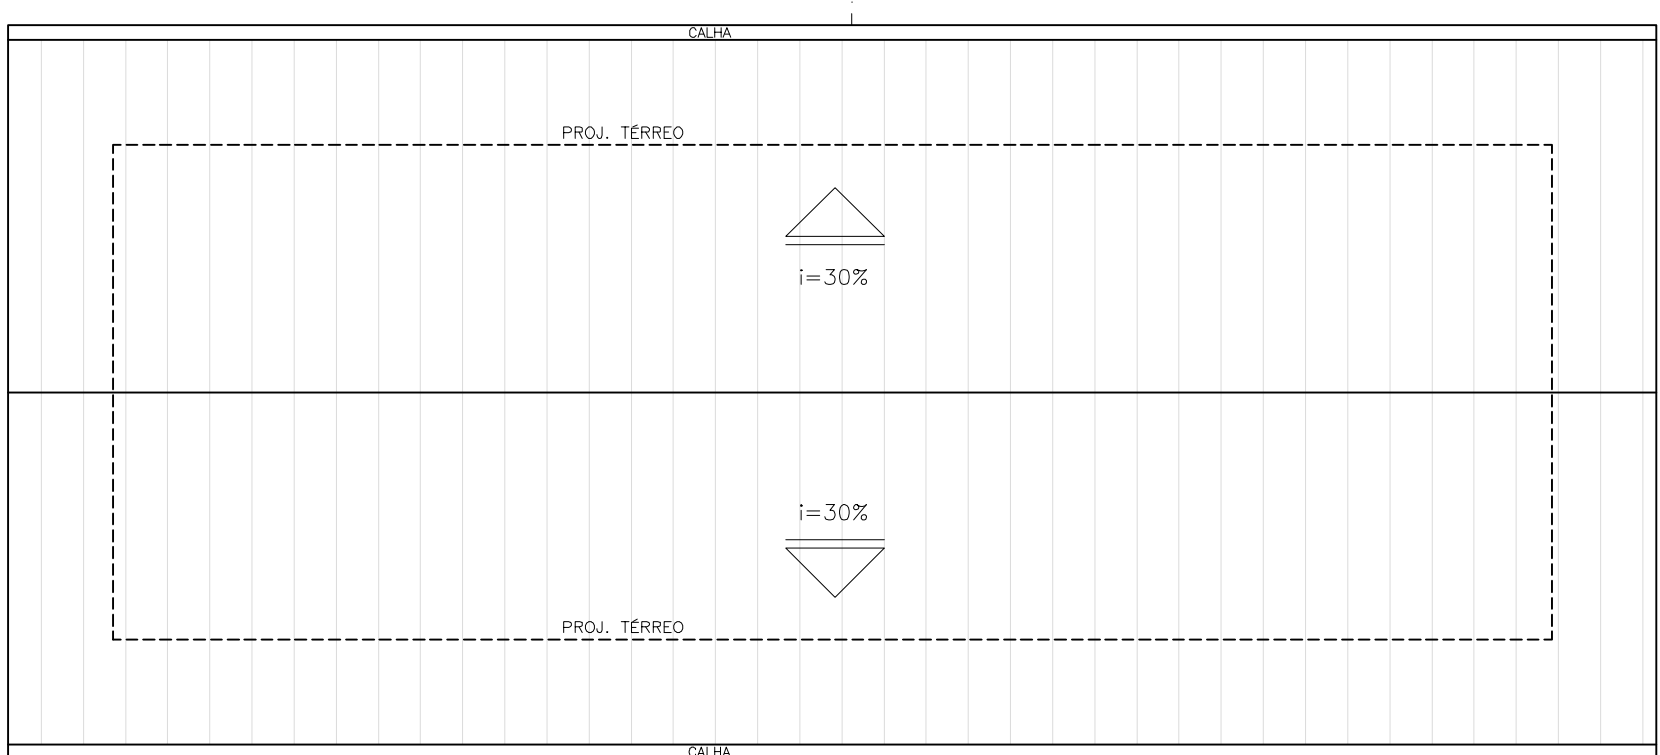
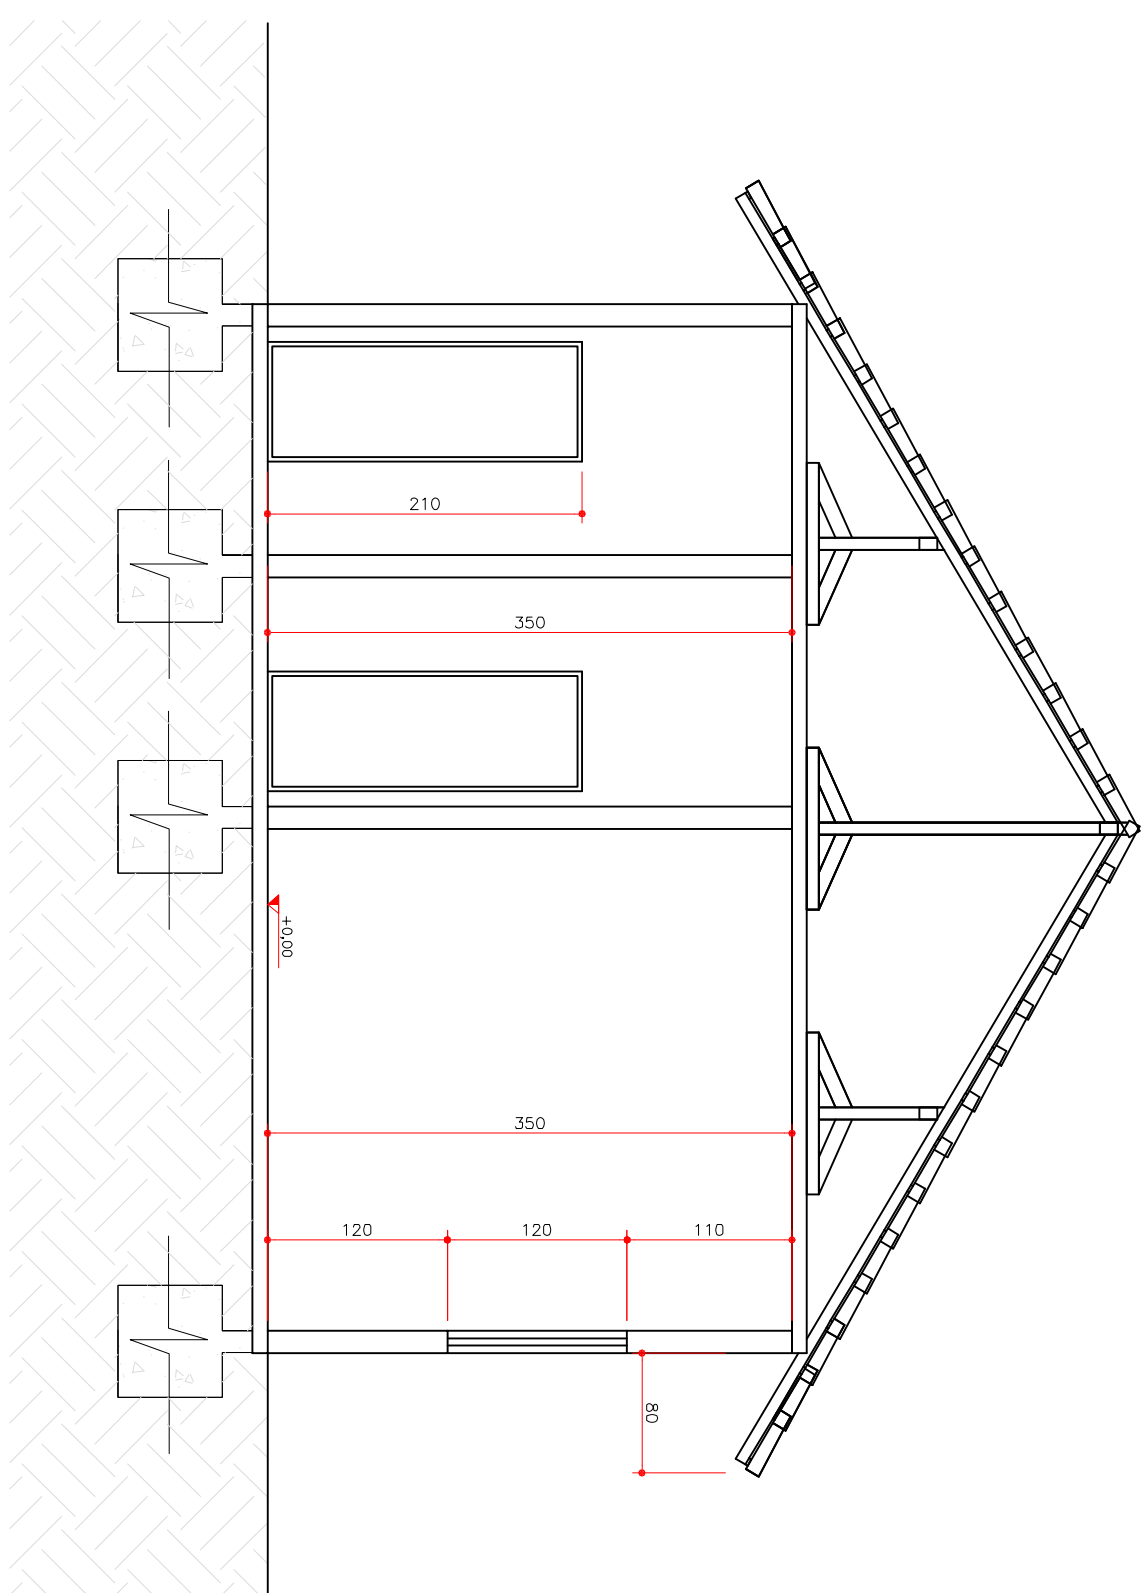
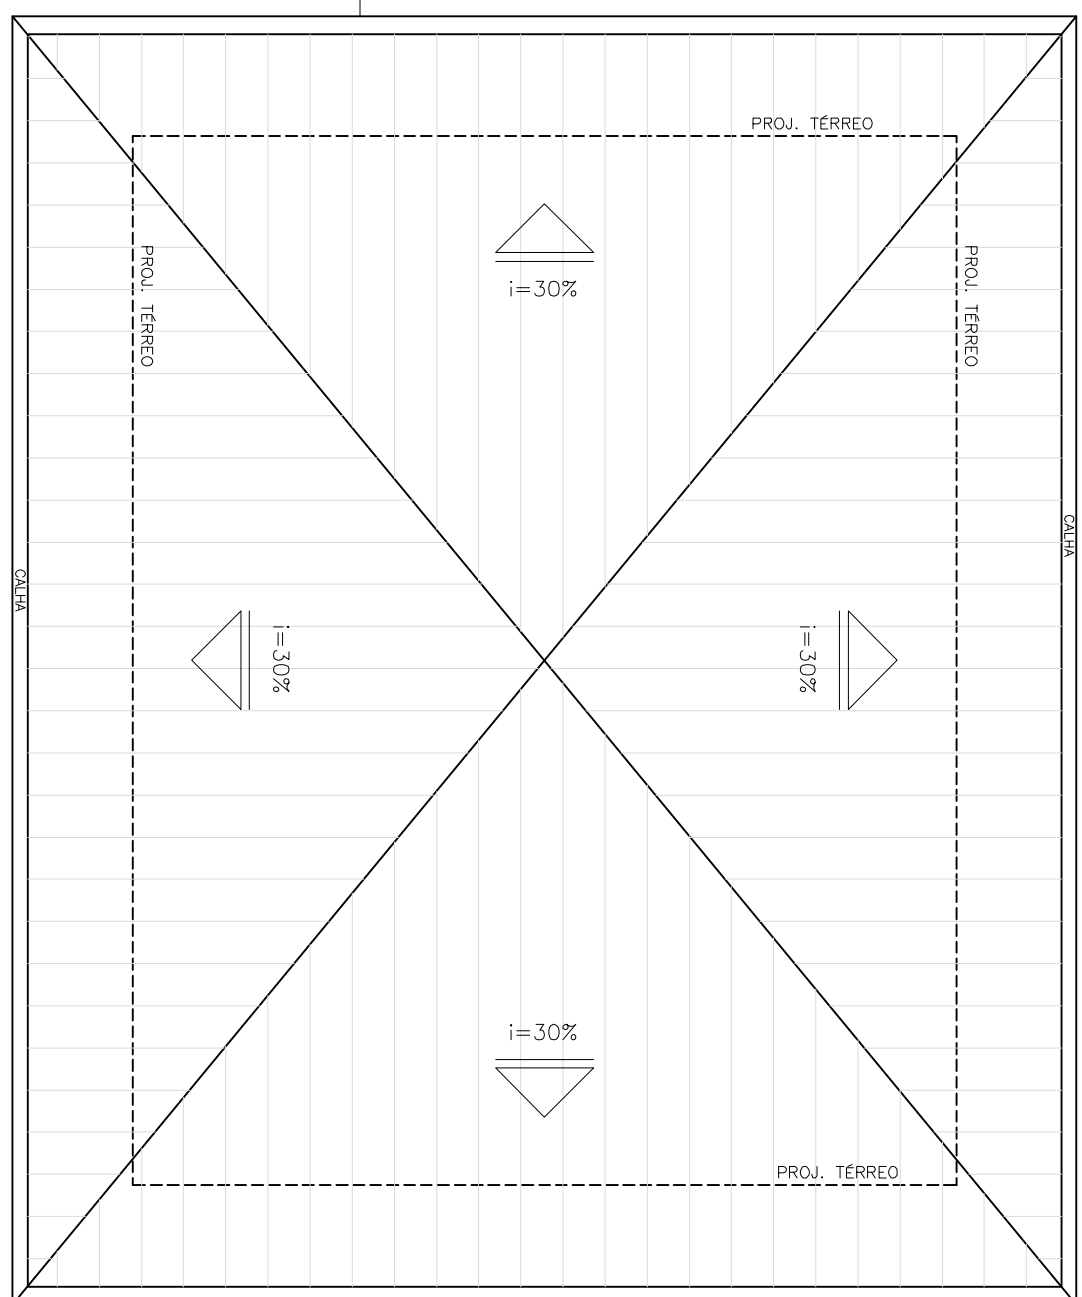


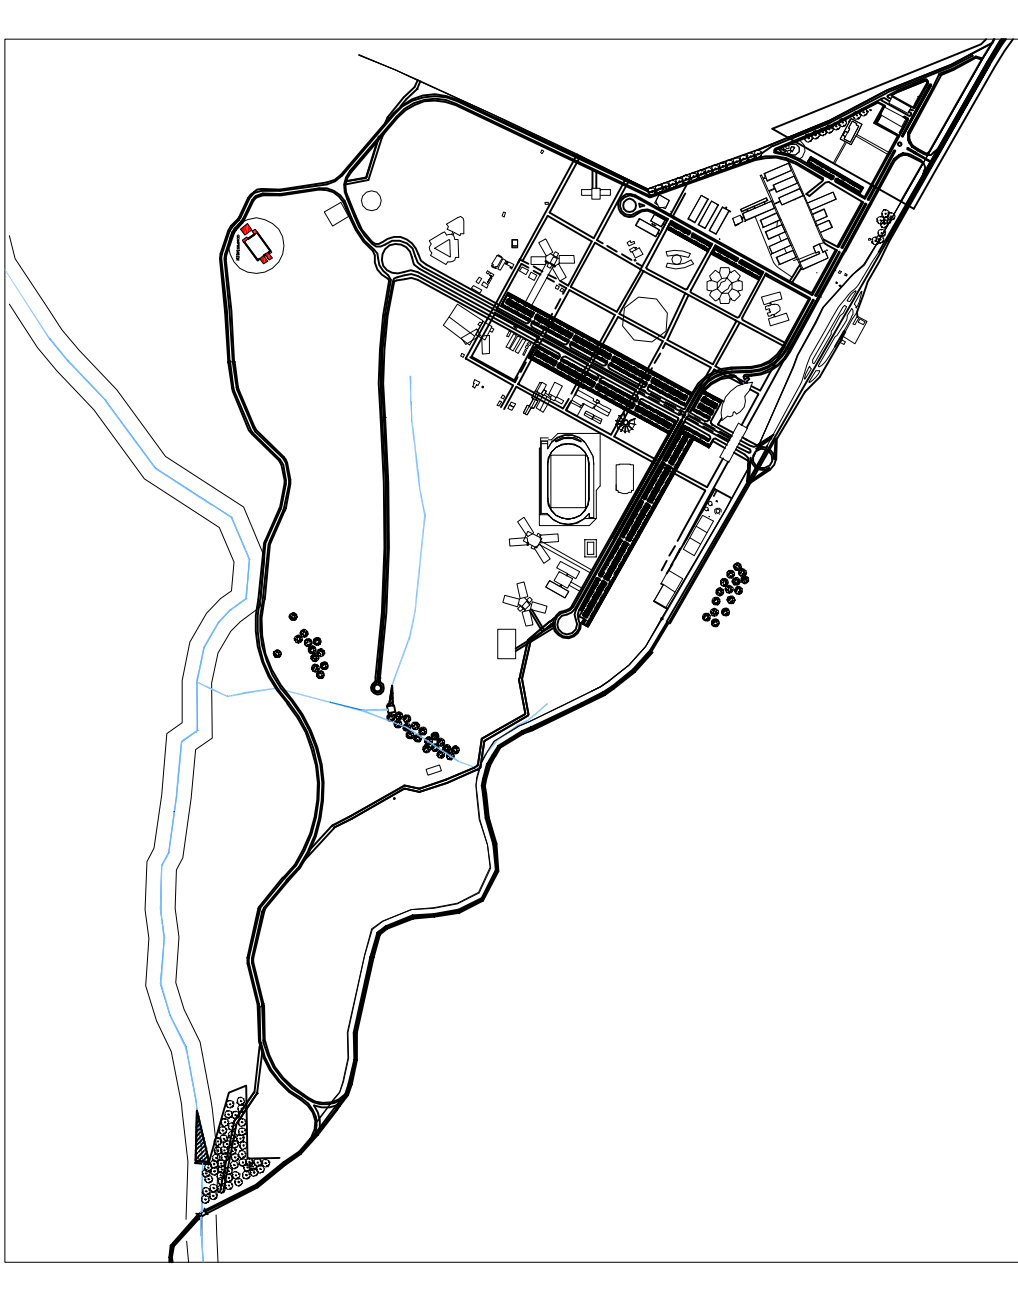

LEGENDA			
			
SBT DE ILUM. DE EMERG.	PORTA	PO OLATICO SEC. ABC - 2A, 2B E C	PLANO DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE ROTA DE FUGA
ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA DE ACABAMENTO VERMELHA 3	DORMITÓRIO 2000 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	PLANO DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE ROTA DE FUGA	PLANO DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE ROTA DE FUGA

SALA DE EXPERIÊNCIA	CONFORME IT 08/06.
EXTINTORES TI. 16/06	ÁGUA PRESSURIZADA – 20 B.C GÁS CARBÔNICO BC – 5 B.C
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 19/06
ILUMINAÇÃO DE EXPERIÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13/06

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 44,76/08						
GRUPO	Ocupação	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS		
M	ESPECIAL	M-5	PROCESSAMENTO DE LIXO	PROCESSAMENTO, RE- CORTE, REFORMAÇÃO, RECURSO/RECLASSIFICAÇÃO		
CARGA DE INCÊNDIO - IT- 09/06						
Ocupação/USO		DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO Em M2		
ESPECIAL	PROCESSAMENTO DE LIXO	M-5		300		
CLASSIFICAÇÃO DAS EPIFANESIAS E ARES DE RISCO						
RISCO		CARGA DE INCÊNDIO M2/M2				
BAIXO		300				

[illegible][illegible][illegible]

PLANTILLA DE LOCALIZACIÓN

Tamaño: 1' x 1,0000'

SINALIZACIÓN DE EMERGENCIA CONTRA INCENDIO E PÁNICO

(IT 15)


SINALIZAÇÃO DE CONSIGNAMENTOS DE
CORRENTE À INCHENÇÃO E ALARME


SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

SINALIZAÇÃO DE CONSIGNAMENTOS DE
CORRENTE À INCHENÇÃO E ALARME

750 mm (30 3/4") de altura de sinal e

SALIDA





ES: Lateral de entrada

[illegible]