


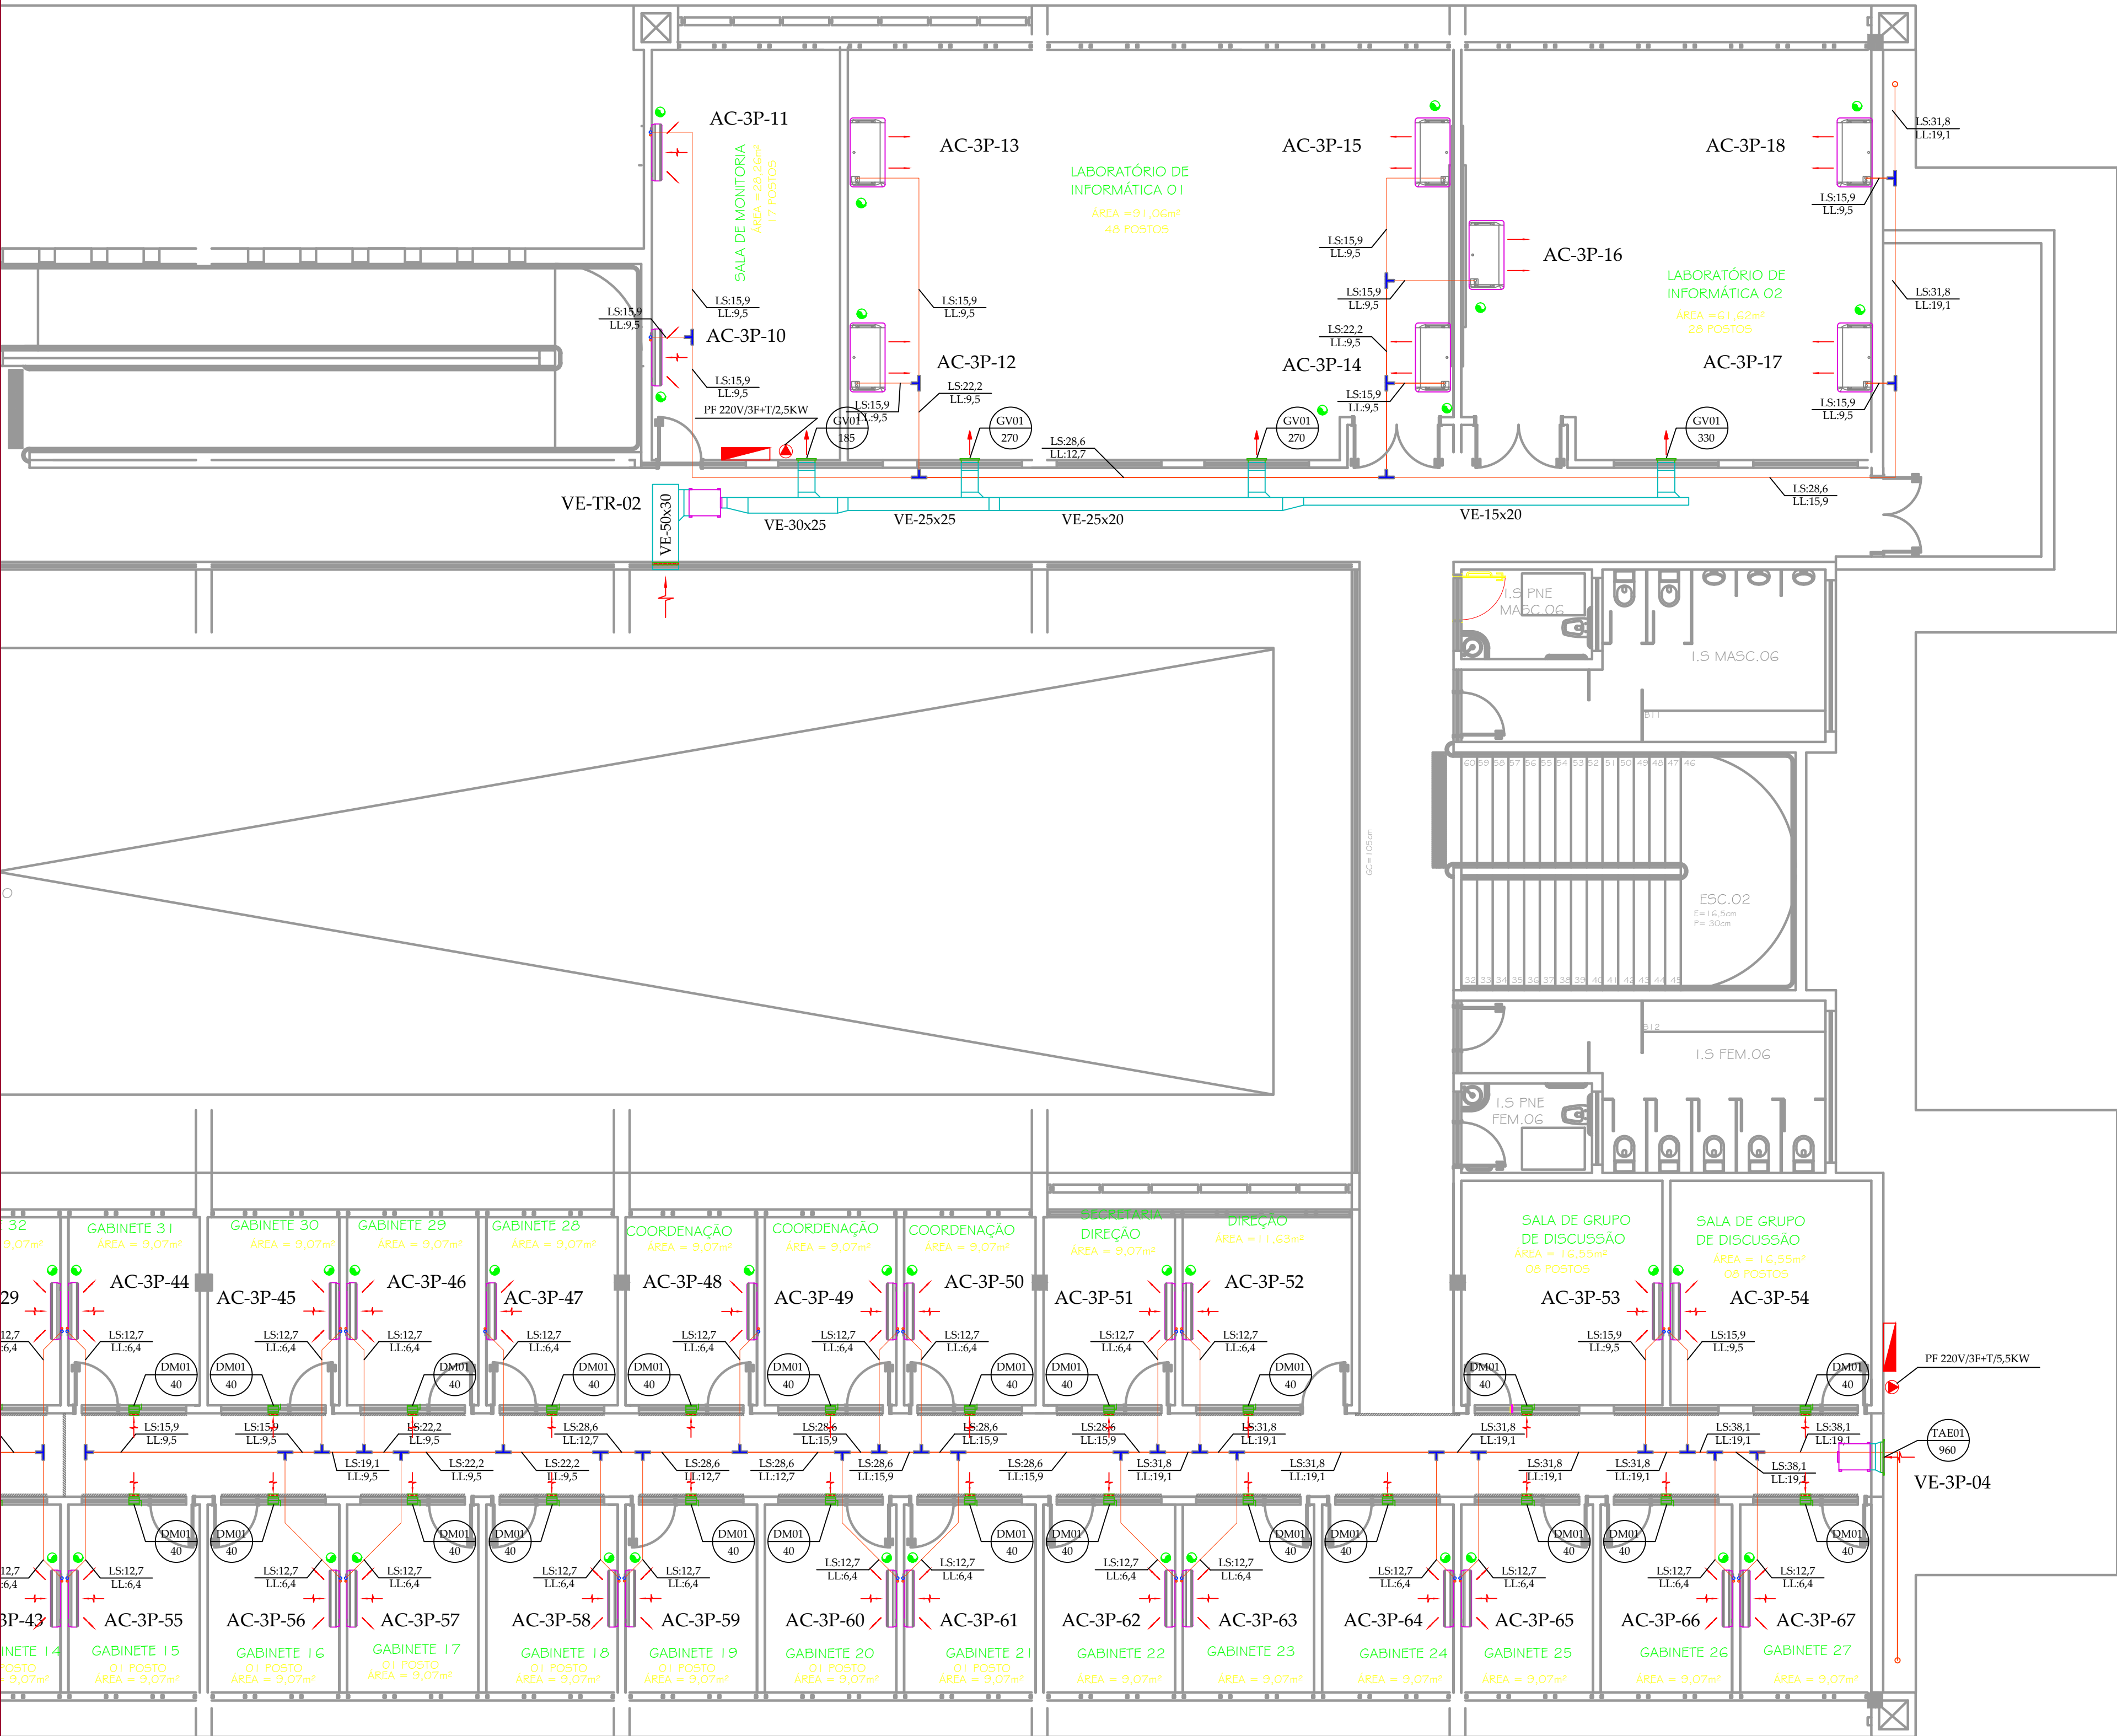

PAVTO	VAZAO TOTAL	IDENTIF	P EST	POT	TIPO	MARCA	MODELO	ALMT
	m³/h	TAG	mmca	W				
2 PAV	1090	VE-3P-01	60		CENTRIF	BERLINLF	BBT-160	220V/3F
	1055	VE-3P-02	60		CENTRIF	BERLINLF	BBT-160	220V/3F
	1170	VE-3P-03	60		CENTRIF	BERLINLF	BBT-160	220V/3F
	960	VE-3P-04	60		CENTRIF	BERLINLF	BBT-160	220V/3F

- NOTAS:
1. CONFERIR MEDIDAS NA OBRA.
 2. TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DEVERÁ ATENDER RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE.
 3. SISTEMA DE AR CONDICIONADO DEVERÁ ATENDER REQUISITOS DA ASHRAE.
 4. DETALHES COMPLEMENTARES, VER MEMORIAL DESCRITIVO.
 5. DADOS E ESPECIFICAÇÕES DE EXECUÇÃO, VER MEMORIAL DESCRITIVO.
 6. DADOS TÉCNICOS DOS EQUIPAMENTOS VER PLANILHAS ANEXAS AO MEMORIAL DESCRITIVO.
 7. DETALHES DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, VER CATALOGO DO FABRICANTE DO MESMO.
 8. MEDIDAS EM CM, SALVO QUANDO INDICADAS EM CONTRÁRIO
 9. VALORES ENTRE PARENTESSES REPRESENTAM VAZÕES EM (m³/h)
 10. POSICIONAR OS DIFUSORES CONFORME LAYOUT ILUMINAÇÃO.
 11. INSTALAR JANELAS DE INSPEÇÃO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.

SIMBOLOGIA:

- DUTO DE INSUFILAMENTO TIPO "TDC" ISOLADO EXTERNAMENTE COM ESPUMA ELASTOMÉRICA e=10mm
- ENCAMINHAMENTO REDE FRIGORÍFICA E ELÉTRICA
- LINHA DE DRENO Ø1", COM 2% DE INCLINAÇÃO, SIFONADA
- TAG DO EQUIPAMENTO
- VAZÃO EM m³/h
- PONTO DE FORÇA
- SENSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA
- PONTO DE DRENO Ø1" SIFONADO

AMBIENTE	ÁREA	VAE	EVAPORADORAS					CONDENSADOR		
			CAPAC	MODELO	IDENTIF	GABINETE	IDENTIF	CAPAC	POT	
IDENTIFICAÇÃO	(m²)	(m³/h)	HP	DAIKIN	TAG	TIPO	TAG	HP	KW	
MONITORIA	28,3	183,5	3,0	FXAQ63MAVE	AC-3P-10	HIWALL				
			3,0	FXAQ63MAVE	AC-3P-11	HIWALL				
			4,0	FXHQ100MAVE	AC-3P-12	PISO TETO				
			4,0	FXHQ100MAVE	AC-3P-13	PISO TETO				
			4,0	FXHQ100MAVE	AC-3P-14	PISO TETO				
LAB INFORMAT 01	85,0	532,8	4,0	FXHQ100MAVE	AC-3P-15	PISO TETO				
			4,0	FXHQ100MAVE	AC-3P-16	PISO TETO				
			4,0	FXHQ100MAVE	AC-3P-17	PISO TETO				
LAB INFORMAT 02	62,0	328,0	4,0	FXHQ100MAVE	AC-3P-18	PISO TETO				
GABINETE 31	9,1	36,8	2,0	FXAQ40MAVE	AC-3P-44	HIWALL				
GABINETE 30	9,1	36,8	2,0	FXAQ40MAVE	AC-3P-45	HIWALL				
GABINETE 29	9,1	36,8	2,0	FXAQ40MAVE	AC-3P-46	HIWALL				
GABINETE 28	9,1	36,8	2,0	FXAQ40MAVE	AC-3P-47	HIWALL				
COORDENAÇÃO	9,1	36,8	2,5	FXAQ50MAVE	AC-3P-48	HIWALL				
COORDENAÇÃO	9,1	36,8	2,5	FXAQ50MAVE	AC-3P-49	HIWALL				
COORDENAÇÃO	9,1	36,8	2,5	FXAQ50MAVE	AC-3P-50	HIWALL				
SECR T DIRECAO	9,1	36,8	2,5	FXAQ50MAVE	AC-3P-51	HIWALL				
DIRECAO	11,6	39,6	2,5	FXAQ50MAVE	AC-3P-52	HIWALL				
GRUPO DISCUS	16,6	89,9	2,5	FXAQ63MAVE	AC-3P-53	HIWALL				
GRUPO DISCUS	16,5	89,8	2,5	FXAQ63MAVE	AC-3P-54	HIWALL				
GABINETE 15	9,1	36,8	2,0	FXAQ40MAVE	AC-3P-55	HIWALL				
GABINETE 16	9,1	36,8	2,0	FXAQ40MAVE	AC-3P-56	HIWALL				
GABINETE 17	9,1	36,8	2,0	FXAQ40MAVE	AC-3P-57	HIWALL				
GABINETE 18	9,1	36,8	2,0	FXAQ40MAVE	AC-3P-58	HIWALL				
GABINETE 19	9,1	36,8	2,0	FXAQ40MAVE	AC-3P-59	HIWALL				
GABINETE 20	9,1	36,8	2,0	FXAQ40MAVE	AC-3P-60	HIWALL				
GABINETE 21	9,1	36,8	2,0	FXAQ40MAVE	AC-3P-61	HIWALL				
GABINETE 22	9,1	36,8	2,0	FXAQ40MAVE	AC-3P-62	HIWALL				
GABINETE 23	9,1	36,8	2,0	FXAQ40MAVE	AC-3P-63	HIWALL				
GABINETE 24	9,1	36,8	2,0	FXAQ40MAVE	AC-3P-64	HIWALL				
GABINETE 25	9,1	36,8	2,0	FXAQ40MAVE	AC-3P-65	HIWALL				
GABINETE 26	9,1	36,8	2,0	FXAQ40MAVE	AC-3P-66	HIWALL				
GABINETE 27	9,1	37,0	2,0	FXAQ40MAVE	AC-3P-67	HIWALL				

DM01	24	DAMPER DE REGULAGEM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA FABRICANTE: TROX OU SIMILAR MODELO: SÉRIE JN	TAMANHO: 200x180 mm
GI01	31	GRELHA DE INSUFILAMENTO EM ALUMINIO ANODIZADO FABRICANTE: TROX OU SIMILAR MODELO: VAT-DG	TAMANHO: 325x165 mm
ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	

02	21.11.2013		PROJETO VRF
01	24.08.2011		ACRÉSCIMO DE BRISES
00	19.01.2010		DETALHAMENTO
NP	DATA	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO DA REVISÃO:

FASE:

OBSERVAÇÕES

ENGENHARIAS - FEG / ICT

PROJETO AR CONDICIONADO

AVENIDA DR. LUIS BOALI PORTO SALMAN, S/Nº - BARRIO IPIRANGA - TEÓFILO OTONIMG

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

CNPJ: 16.888.315/0001-57

TÍTULO: 3 PAVIMENTO - LADO 02

AUTOR PROJETO AR CONDICIONADO: ENG ALBERTO GATTI NETO
CREA: 5468 - D/FR

DETALHAMENTO:

VERSÃO: VERSÃO 1
DATA: 21/11/2013
AUTOCAD: FOLHA: 06/10

ARQUIVO: ENGENHARIAS_HVAC_VRF