


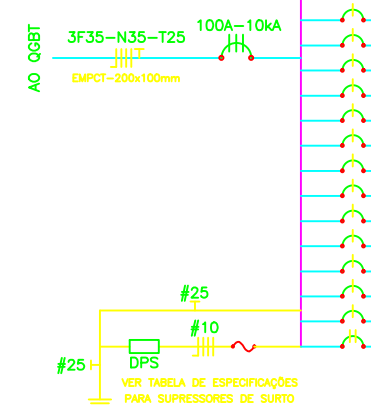


Diagrama de um supressor de surto (DPS) instalado em uma linha de energia. A linha de energia (AO QGBT) entra no topo e é conectada a um DPS. O DPS é conectado a uma linha de terra (TERRA) através de um capacitor de 10nF e um resistor de 25Ω. A linha de energia continua para a direita, passando por um capacitor de 3F35 e um resistor de 100Ω, antes de entrar no equipamento (TERRA).

A vertical number line with arrows at both ends. The line is marked with integers from -5 to 5. A blue dot is placed at -2, and a yellow dot is placed at 3.

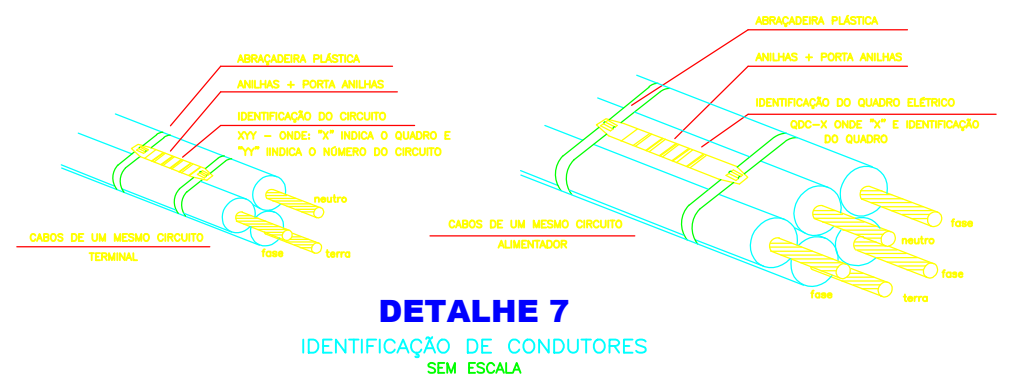