


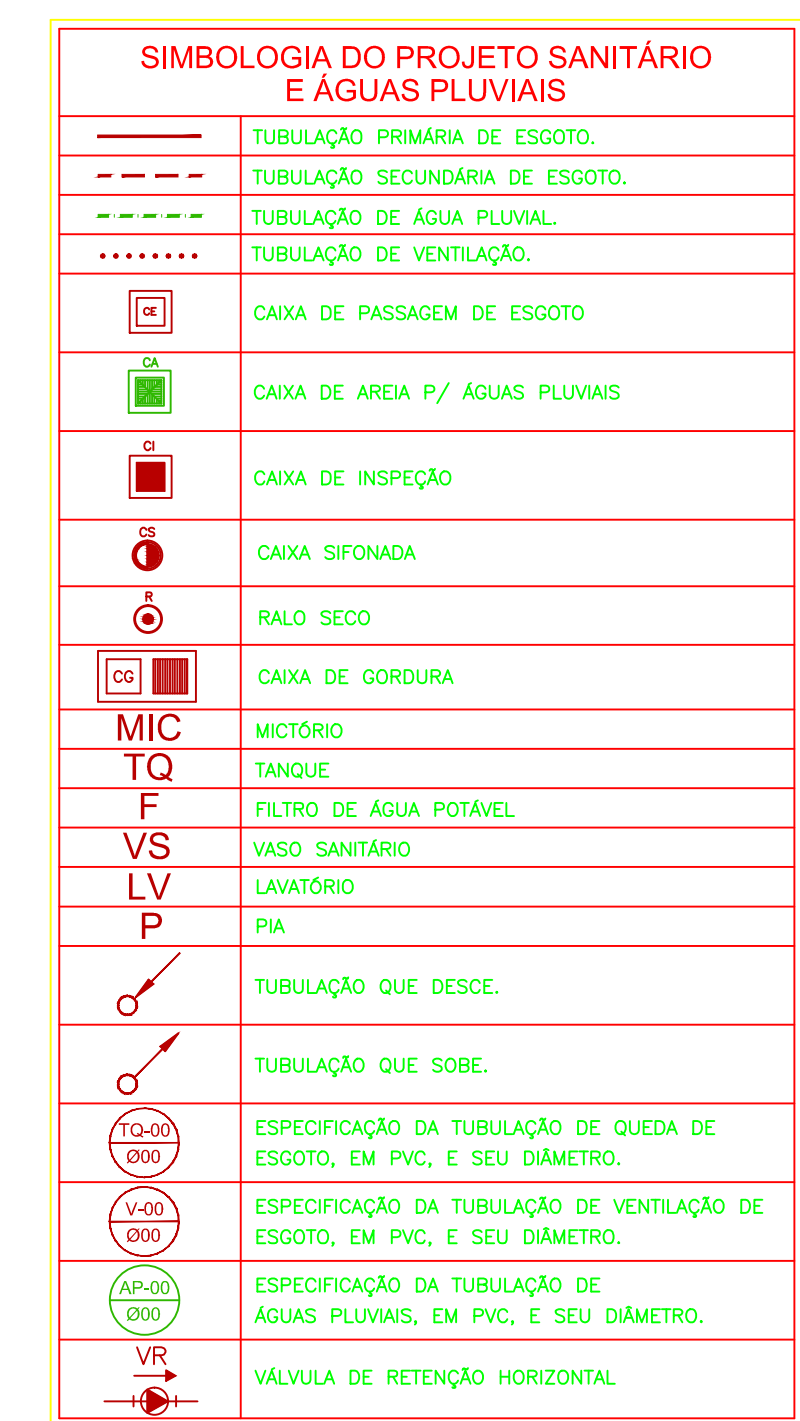

- 01- TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO DEVERÁ SER EM PVC RÍGIDO.
- 02- INCLINAÇÃO DA TUBULAÇÃO PRIMÁRIA DE ESGOTO, QUANDO NÃO COTADA, DEVERÁ SER DE 2% NO MÍNIMO.
- 03- OS TUBOS DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, QUANDO SUBTERRÂNEOS, DEVERÃO SER REVESTIDOS COM UMA CAMADA DE CONCRETO PARA MELHOR PROTEGE-LOS CONTRA ESFORÇOS MECÂNICOS.
- 04- DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES EM mm.
- 05- INCLINAÇÃO DA TUBULAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS, QUANDO NÃO COTADA, DEVERÁ SER DE 1%, NO MÍNIMO.
- 06- TODO DRENO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DEVERÁ SER PARA LOCAL QUE NÃO SEJA PRÓXIMO ÀS FLORESTAS, RIOS E LAGOONS.
- 07- TODO DRENO DE ÁGUAS PLUVIAIS DEVERÁ OBEDECER A INCLINAÇÃO DO TERRENO.

Technical drawing of a square plate with a square hole. The plate has a side length of 100mm. The hole has a side length of 40mm. The distance from the center of the hole to the nearest edge is 30mm. The drawing includes section lines A-A and B-B, and a dimension line indicating the hole's diameter is 40mm.

Diagrama de uma caixa de passagem para tubos de 100 mm de diâmetro. A caixa é construída com tijolos e possui uma grelha de ferro fundido no topo. O piso superior é de concreto traço 1:2. O piso inferior é de concreto traço 1:2. As paredes são de tijolos reforçados. O diâmetro dos tubos é de 100 mm. A altura da caixa é de 100 mm. A largura da caixa é de 100 mm.

TAMPA DE CONCRETO

VARIÁVEL

10

CORTE AB

PLA

[illegible]

Detalhe: Caixa de Gordura
ESC. 1:20