
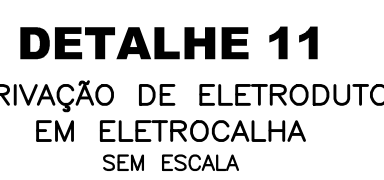
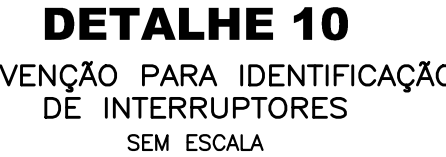
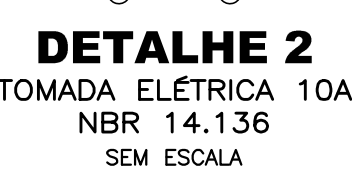


DETALHE 4

PLACA DE ADVERTÊNCIA A SER
AFIXADA NOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
SEM ESCALA

A1	A1	A1	F F F N DR - 30mA
6A	40A	40A	63A
			X ○ WW YYY
POLAR	BIPOLAR	TRIPOLAR	TETRAPOLAR
			FASE DO CIRCUITO NÚMERO DO CIRCUITO CAPACIDADE DO DISJUNTOR

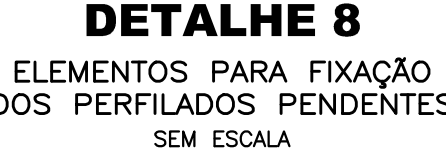

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI OBRA: PRÉDIO COPESE / TV – CAMPUS JK RODOVIA MG 367, KM583, 5000, ALTO DA JACUBA, DIAMANTINA, MG		
AUTOR:  RUA NUNES VIEIRA, Nº114 - SANTO ANTONIO - BH/MG Contato: (31)3164-7755 / (31)37-4653 - e-mail: mgn@magnaeng.br	RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. FERNANDO CÉSAR RIBEIRO DE FARIA – CREA/MG 42.116 COORDENAÇÃO: TEC. LUCIANO PEREIRA DAMASCENO – CREA/MG 97.669/TD PRODUÇÃO: TEC. MARCOS FELIPE COELHO DE QUEIROZ	
PROJETO: E L É T R I C O	ESCALA: INDICADA	
CONTEÚDO: QUADRO ELÉTRICO E DETALHES.	DATA: MAR/2013	FOLHA: 02 / 02
REVISÃO: REVISÃO:	REVISÃO: REVISÃO:	REVISÃO: REVISÃO: